


设备型号	LOSSW-2000-S																		
设备产水量	2.0m ³ /H																		
水箱容量	无																		
产品三视图																			
安装要求	<p>软水设备安装要求:</p> <p>(1) 水路:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>最小管径要求</th> <th>离地高度</th> <th>管头留阀</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自来水进水管</td> <td>DN25</td> <td>50-60cm</td> <td>需要</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>软水供水管</td> <td>DN25</td> <td>50-60cm</td> <td>需要</td> </tr> <tr> <td>清洗水排放管</td> <td>DN50 (1路, 可排入地沟)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>△△△注意: 如清洗水需要回收利用, 请在回收水箱合适位置安装溢流口, 同时注意保证清洗水管道时刻畅通, 不可安装截留功能阀件, 否则会损坏设备。</p> <p>(2) 用电控制:</p> <p>1) 设备功率600W, 220V电源</p> <p>(3) 土建与装饰工程:</p> <p>1) 设备安装区域需做排水沟槽, 并配备不锈钢盖板, 沟深10-15cm、沟底坡度0.5-1%, 沟底接入生活污水排水管;</p> <p>2) 排水沟槽不锈钢盖板必须与地平面平齐;</p> <p>3) 设备安装区域门洞尺寸必须大于: 长0.8米、宽0.8米、净高2.0米以上;</p>		最小管径要求	离地高度	管头留阀	备注	自来水进水管	DN25	50-60cm	需要		软水供水管	DN25	50-60cm	需要	清洗水排放管	DN50 (1路, 可排入地沟)		
	最小管径要求	离地高度	管头留阀	备注															
自来水进水管	DN25	50-60cm	需要																
软水供水管	DN25	50-60cm	需要																
清洗水排放管	DN50 (1路, 可排入地沟)																		

尺寸单位: 米

进水压力: 0.2-0.4MPa
原水要求: 市政自来水
用途: 非直饮

用水建议:

- 软化水:
用于蒸饭车、保温池\台、通道式洗碗机
(可使水箱不结垢, 延缓发热管使用寿命);
- 清洗水:
直接排入下水道;
注意: 如清洗水需要回收利用, 请在回收水箱合适位置安装溢流口, 同时注意保证清洗水管道时刻畅通, 不可安装截留功能阀件, 否则会损坏设备。

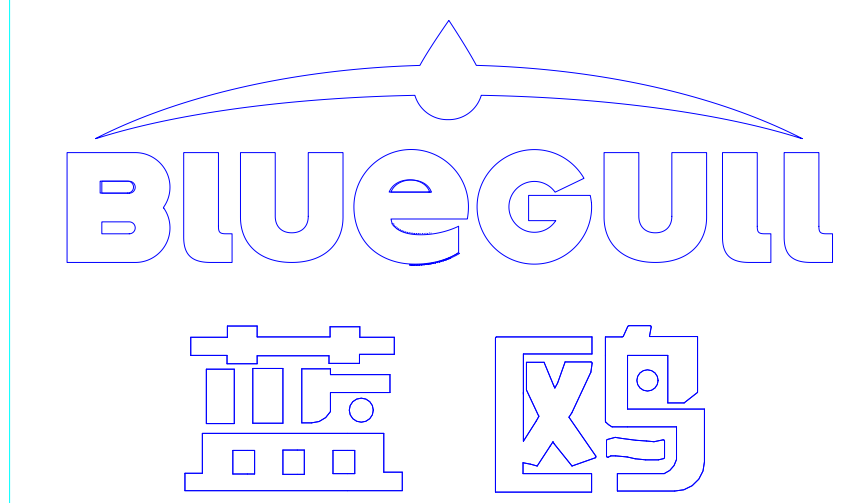

电 话 400-9936-036

传 真

地 址 佛山市南海区桂城街道
三山大道15号名厨磁电
工业园 (528200)

项目名称

项目负责人

业务经理

设备型号 LOSSW-2000-S

设备产水量 2.0m³/H

水箱容量 无

审 核

校 核

设 计

制 图

出图日期 2022-09

图 纸 名 称
LOSSW-2000-S
设备系统产品图
及
设备安装参考平面图